


Структура программного-аппаратно комплекса АСДУ электрическими сетями на базе DlgSILENT PowerFactory



Рабочая станция аппаратной части комплекса АСДУ DMCC на базе DlgSILENT PowerFactory

Внешний интерфейс связи с OPC-сервером базы данных SCADA. Соединение Ethernet LAN, IEE1386, etc.

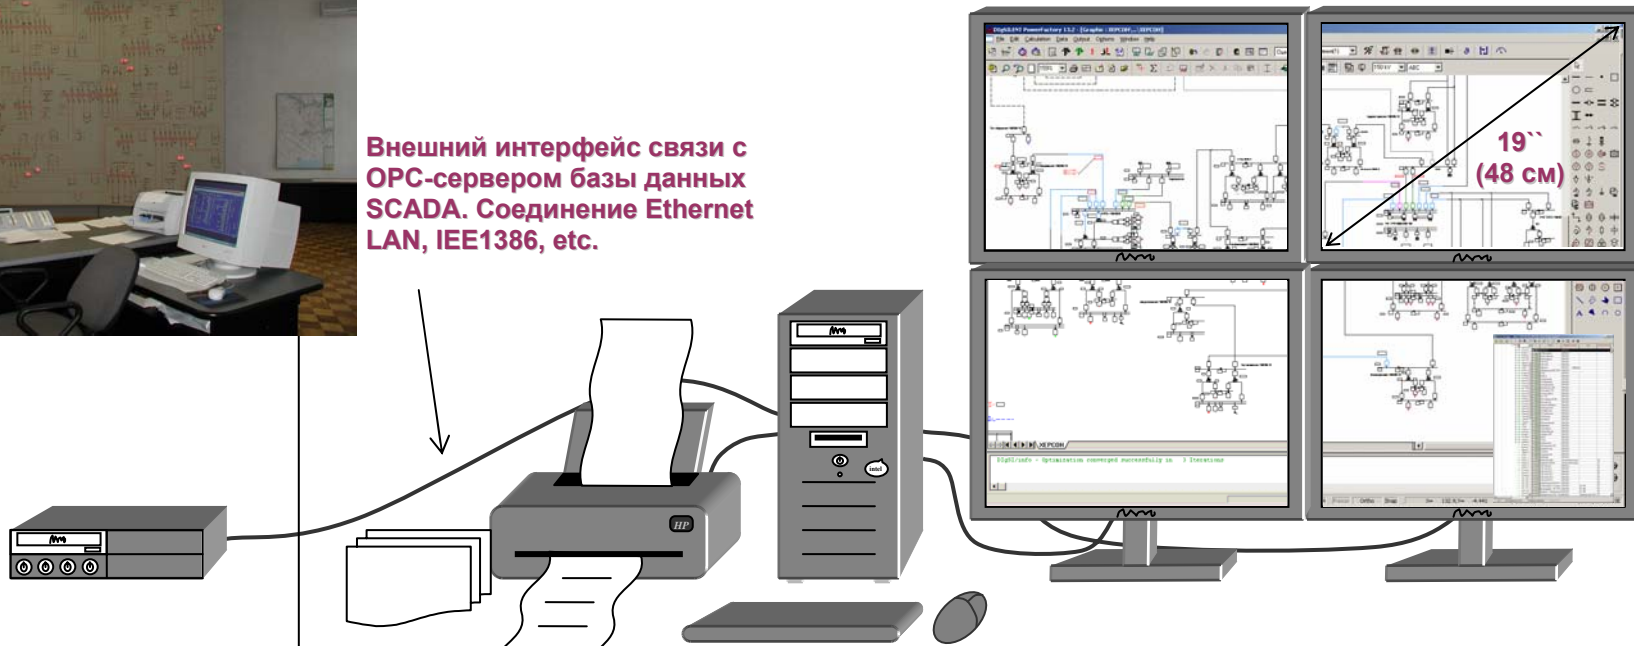

БД SCADA
Текущие и архивные данные ТИ/ТС, объекты ТУ.

Принтер
Печать протоколов событий, результатов оперативных расчетов, режимных параметров и предупреждений.

€~400

Системный блок
Процессор: Intel PIV 640
Видеоадаптер: 1(2) PCI-E с 2-мя выходами DVI
ОЗУ: 1Гб DDR-2
Жесткий диск: 2 SATA RAID-0.1(mirror) 200Гб
Интерфейсные устр-ва

€~1500

ПО: Windows, OPC, DlgSILENT PowerFactory

€~15000

От одного до четырех ЖКИ мониторов диагональю 19"
Отображение схемы, данных ТИ/ТС, режимных параметров, сводных таблиц и отчетов, организация ТУ.

€~400 (за 1 ед.)



Взаимодействие и функции комплекса АСДУ электрическими сетями (SCADA – DMS) на базе DIGSILENT PowerFactory

